

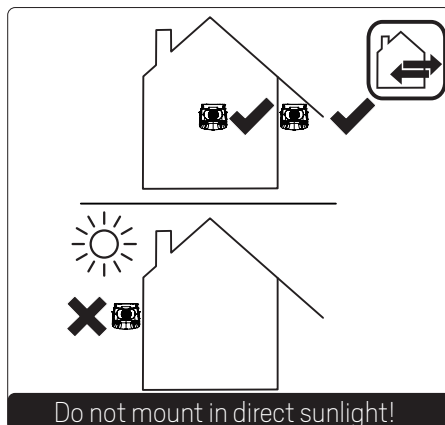


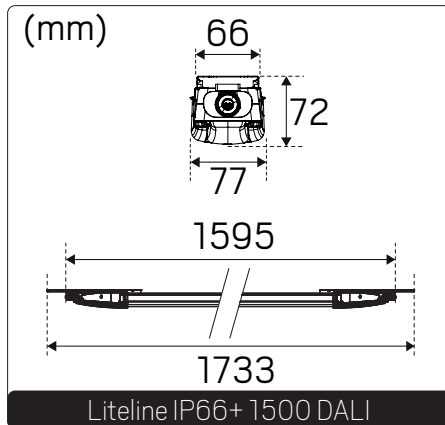

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color
7219269	4318397	3217629	7392971150642	Liteline IP66+ 1500 *	3000K / 4000K
7219270	4318398	3217630	7392971150659	Liteline IP66+ 1500 DALI **	3000K / 4000K


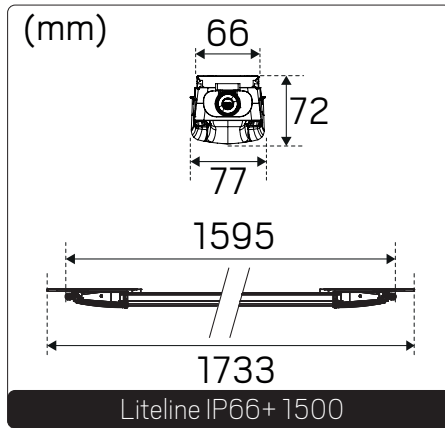


SAFETY INSTRUCTIONS




- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.













Note



- When used as a controllable luminaire, the classification of insulation that maintained between LV supply and control conductors is basic insulation.
- Liteline IP66+ 1500 ---Maximum connection current is 16A, up to 58PCS can be connected.
Liteline IP66+ 1500 DALI ----Maximum connection current is 16A, up to 62PCS can be connected.

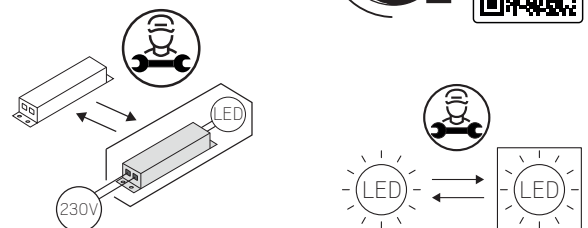


Installation

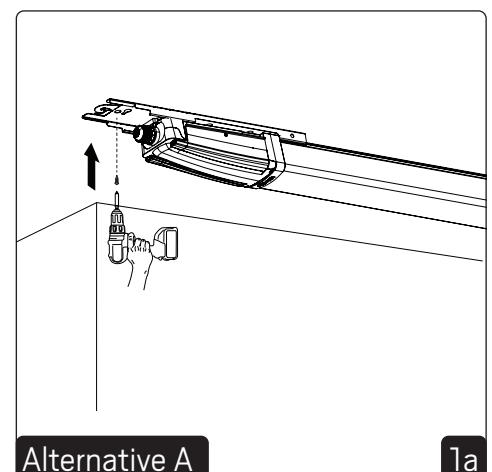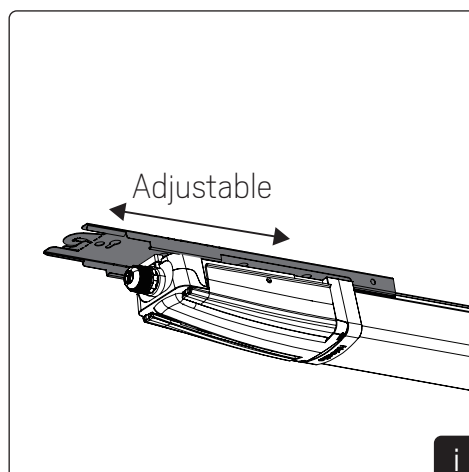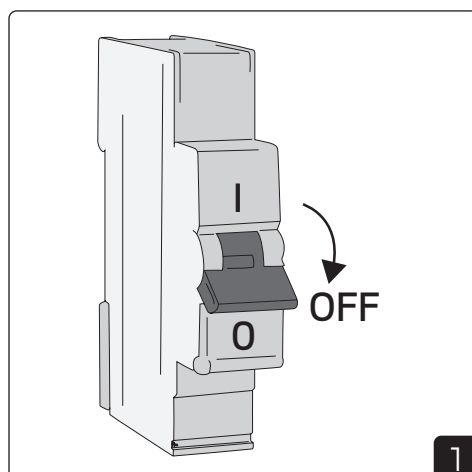

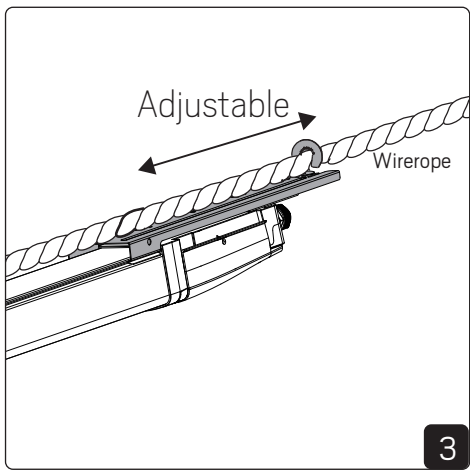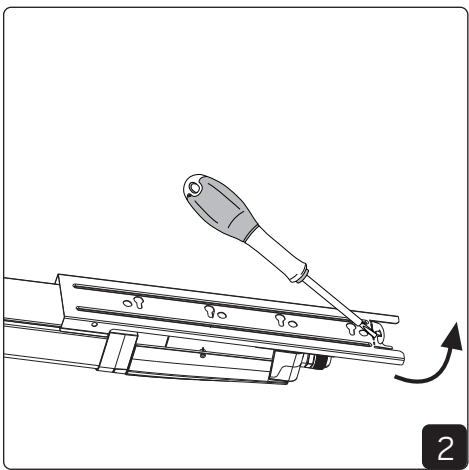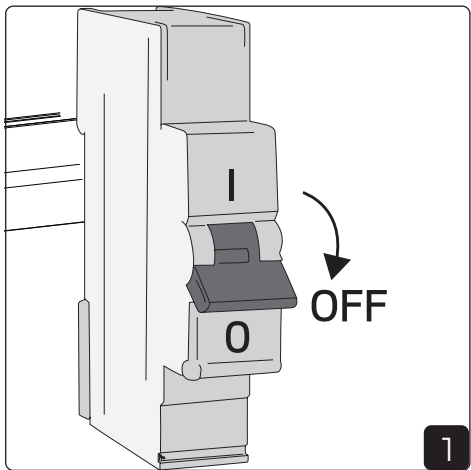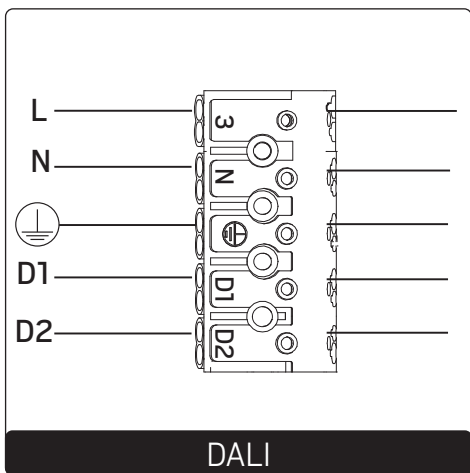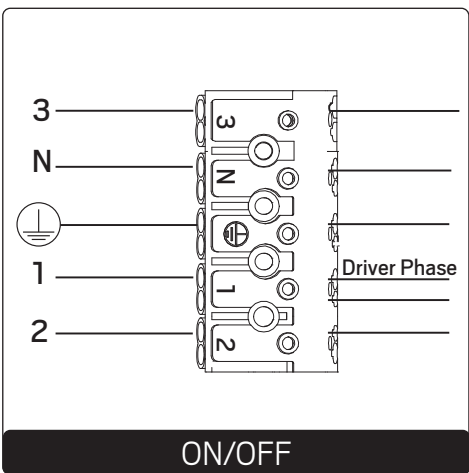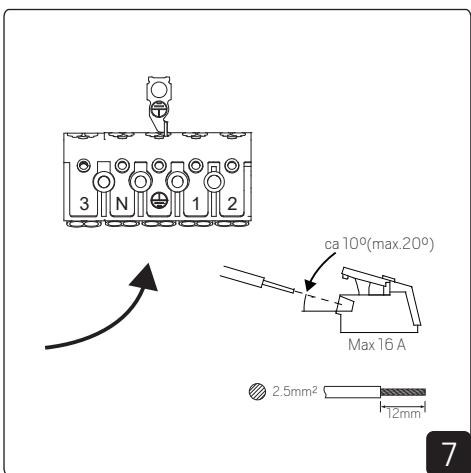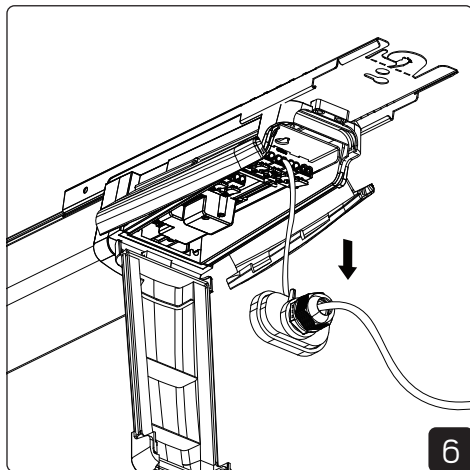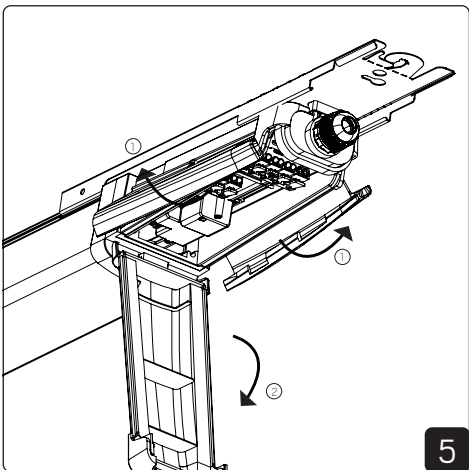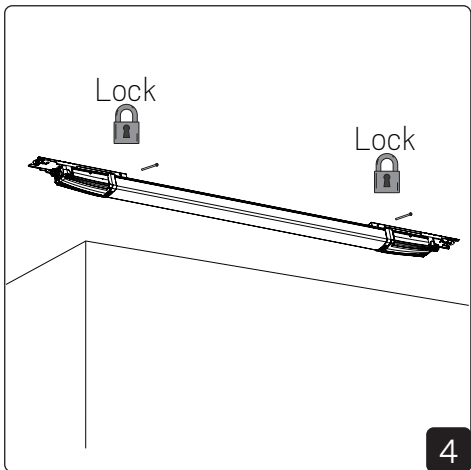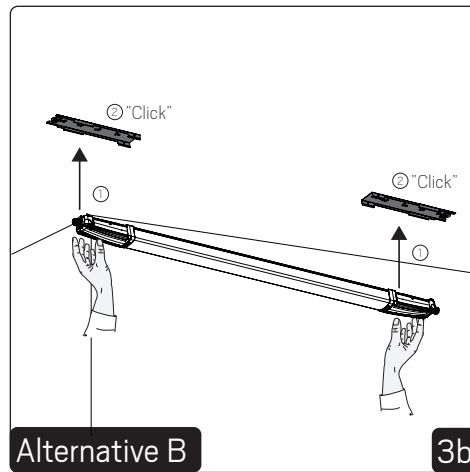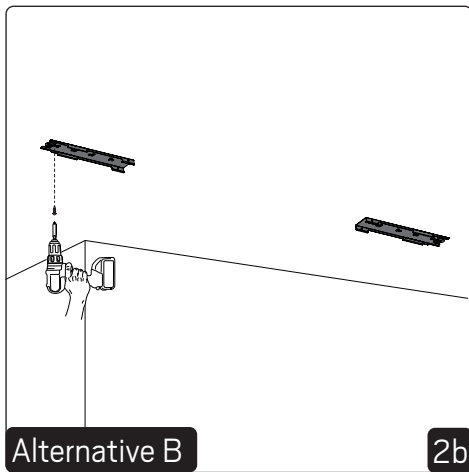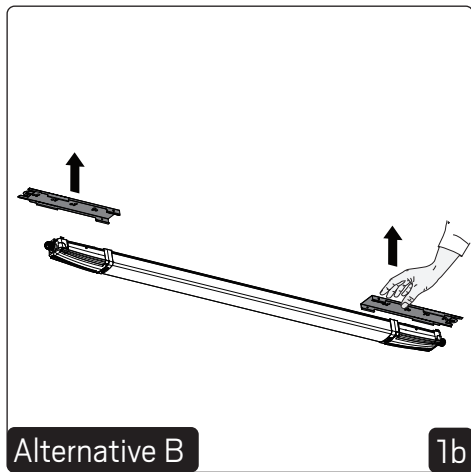

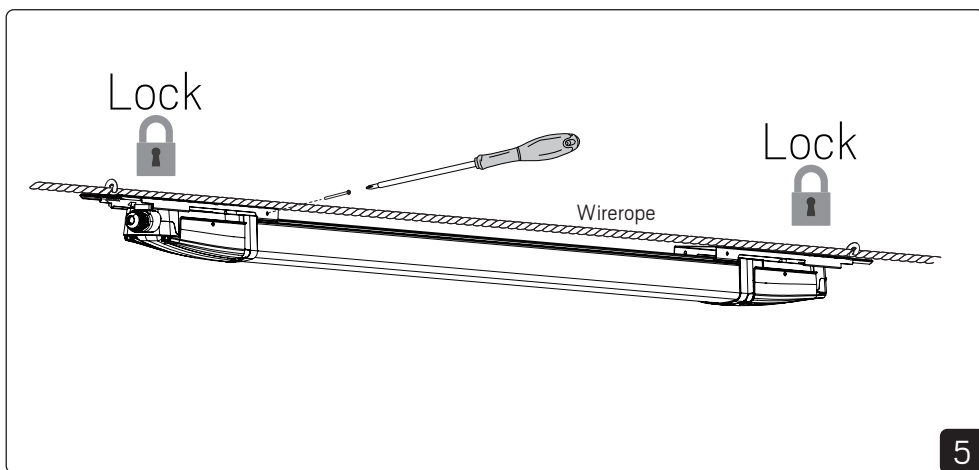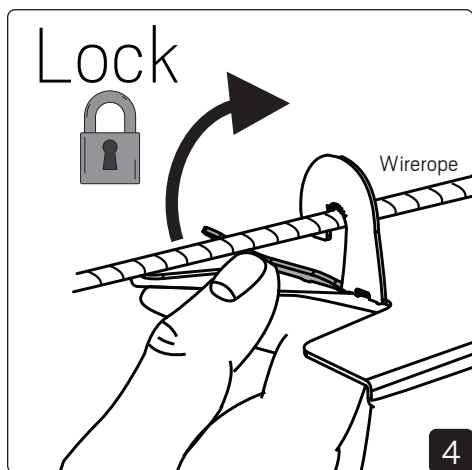


Liteline IP66+ 1500

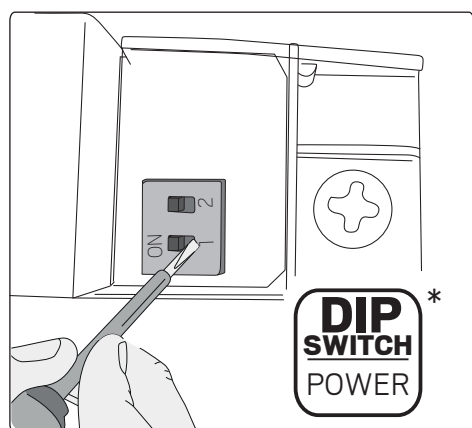

NOTE: Max. 1050mA*

ON
OFF

		3000K/4000K			
mA	Watt	Lumen	1	2	
700A	36W	5500lm / 5750lm	-	-	
850A	45W	6700lm / 7050lm	ON	-	
900A	47W	7050lm / 7400lm	-	ON	
1050A*	55W	8100lm / 8550lm	ON	ON	

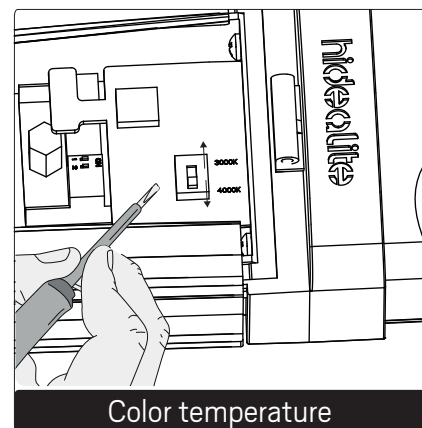

Disassembly Instructions

