


Moon 320SC

Armaturen är kompatibel för slavfunktion upp till 800W belastning per inbyggd sensor (Moon320SC)





The unit is designed for slave operation up to a loading of 800W per built-in sensor (Moon 320SC)

Valaisin on yhteensopiva jopa 800 W:n kuorman orjakäytölle sisäistä anturia kohti (Moon320C).

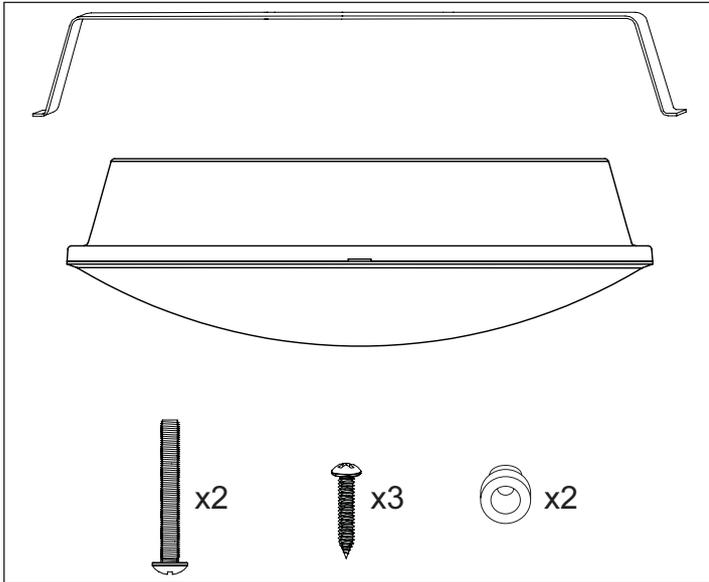

E-nr E-no Snro	Benämning Name Nimi	LED-färg LED color LEDin väri	Färg Color Väri	Effekt armatur Unit effect Valaistusteho
75 505 28	Moon 320SC	2900K	Varmvit Warm White Lämmin valkoinen	21,5W ± 5% vid 230V
75 505 29	Moon 320SC	4100K	Neutralvit Natural White Neutraalin valkoinen	21,5W ± 5% vid 230V


Sensor type: Mikrovåg | Microwave | Mikroaalto 5,8GHz ± 75MHz.



Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset

-  Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN 60598 vaatimukset.
-  Armatur avsedd både för inom- och utomhusbruk.
Intended both for indoor and outdoor use.
Valaisin soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
-  Strilsäkert utförande och delvis skydd mot inträngande damm eller vattenånga. För fuktiga och våta miljöer.
Protection against dust and splash proof protection against splashes from all directions.
Roiskevedeltä ja osittain pölyltä ja vesihöyryltä suojattu malli kosteisiin ja märkiin tiloihin.
-  Anger skyddsklass, Klass II armatur med dubbelisolerieng.
Class of protection.
Suojausluokka. Luokan II kaksoisieristetty valaisin.
-  Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
-  Får monteras i eller på normalt brännbara material.
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as wood.
Voidaan asentaa palavaan materiaaliin, kuten puu.
-  LED-ljuskälla.
LED light source
LED-valonlähde.
-  Rörelsesensor.
Motion sensor.
Liiketunnistin.

Kopplingschema Slav - Principle sketch slave connection - Orjakäytön kytkentäkaavio:

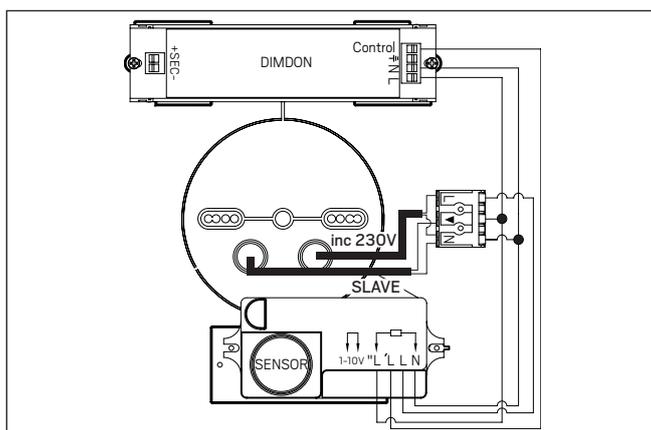



Funktion rörelsesensor / Function motion sensor / Liiketunnistimen toiminta:

Räckvidd / Range / Peittoalue:

Räckvidden är området som sensorn bevakar. Vid aktivitet inom valt område tänds armaturen. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns räckvidd (bild a).

The range is the area the sensor covers. The units lights when motion is sensed in the area. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's range (fig. a).

Peittoalue on alue, jota tunnistin valvoo. Kun valitulla alueella havaitaan toimintaa, valaisin syttyy. Säädä tunnistimen peittoalue DIP-kytkimellä seuraavasti (kuva a).

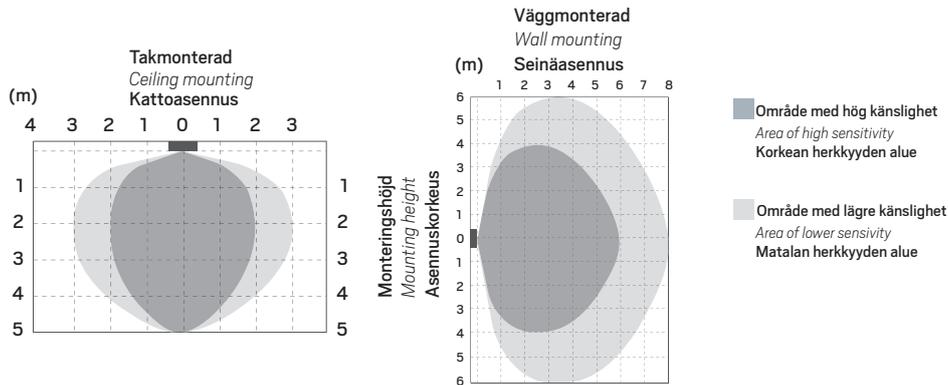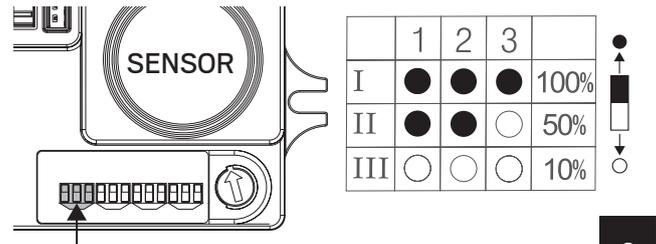


Tidsfördröjning / Hold Time / Viive:

Tidsfördröjning innebär den tiden du vill behålla armaturen 100% tänd efter att personen har lämnat räckviddens område. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns frånslagstid (bild b).

A delay time concerns the time the unit remains 100% lit after the person leaves the sensor's range. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's hold time (fig. b).

Viiveaika tarkoittaa aikaa jonka valaisin pysyy 100% teholla, kun liiketunnistimen tunnistusalueelta poistutaan. (kuva b).

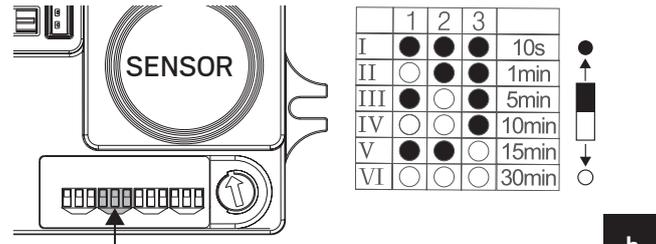


Standby tid / Stand-by period / Valmiusaika:

Detta är inställning av hur länge du vill ha den valbara grundljusnivån tänd innan armaturen slocknar helt. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns Standby tid (bild c).

This sets the time that the selectable basic lighting is lit for before it goes out altogether. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's Standby time (fig. c).

Tällä asetuksella määritetään, kuinka kauan valittavissa oleva perusvalaistustaso palaa, ennen kuin valaisin sammuu kokonaan. Säädä tunnistimen valmiusaika DIP-kytkimellä seuraavasti (kuva c).

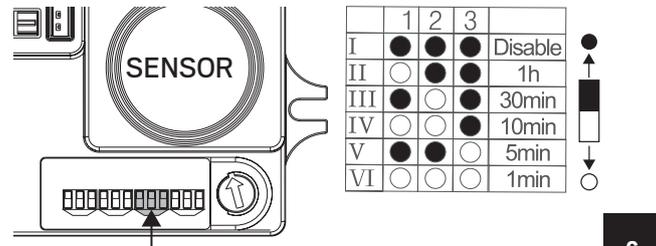


Grundljusnivå i standbyläget / Stand-by dimming level / Perusvalaistustaso valmiutillassa:

Detta är inställning av det valbara grundljuset i armaturen. Ställ DIP-switch enligt följande för justering av sensorns grundljusnivå. (bild d).

This sets the selectable basic lighting in the unit. Set the DIP switch as follows to adjust the sensor's basic lighting intensity. (fig. d).

Tämä asetus on valaisimen valittavissa oleva perusvalaistustaso. Säädä tunnistimen perusvalaistustaso DIP-kytkimellä seuraavasti. (kuva d).

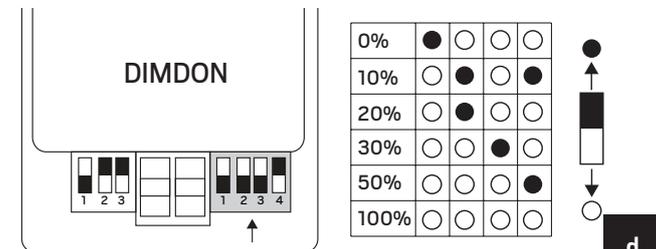


Skymningsnivå / Daylight sensor / Hämärätaso:

Inställning av armaturens funktion efter bestämd skymningsnivå. Ställ skymningsnivån enligt potentiometern 2- 2000 lux (bild e). OBS: Denna funktion kräver en extern dagsljussensor.

To set the unit's operation for a specific daylight intensity. Set the daylight intensity according to the potentiometer 2- 2000 lux (fig. e). NOTE: This feature requires an external daylight sensor.

Valaisimen toimintoasetus määritetyn hämärätason jälkeen. Aseta hämärätaso potentiometrillä 2- 2000 luxiin (kuva e). HUOM: Tämä toiminto vaatii ulkoisen päivänvaloanturin.

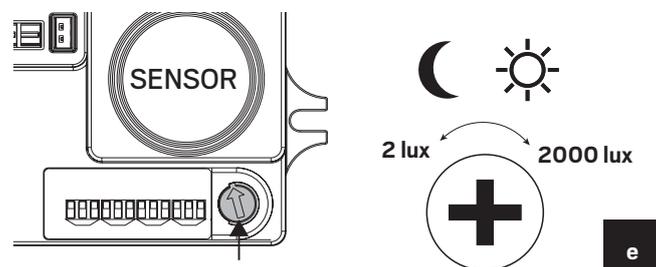



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.







SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asenna valaisin alla olevien piirustusten mukaisesti.

Utanhängigande montering / Surface mounting / Pinta-asennus:

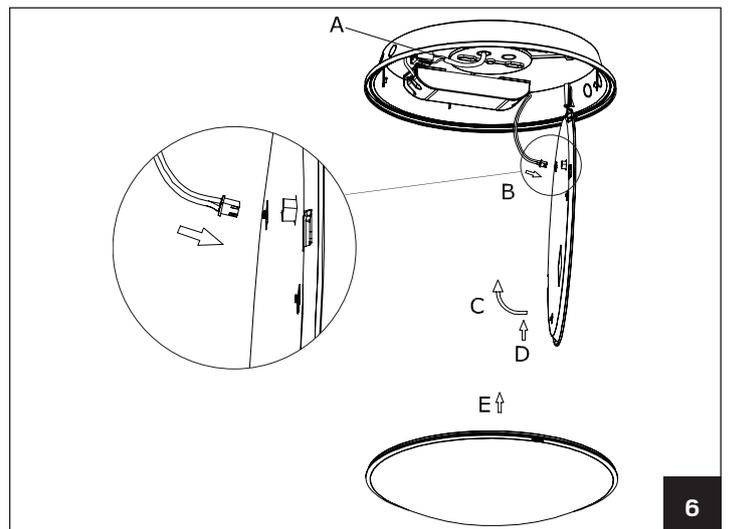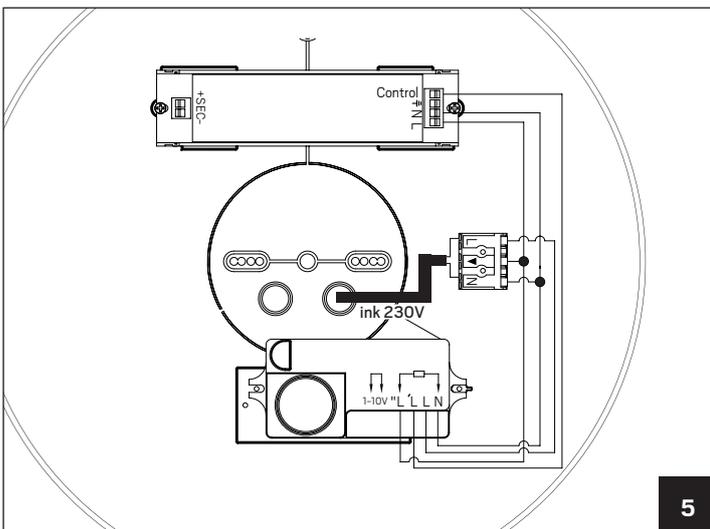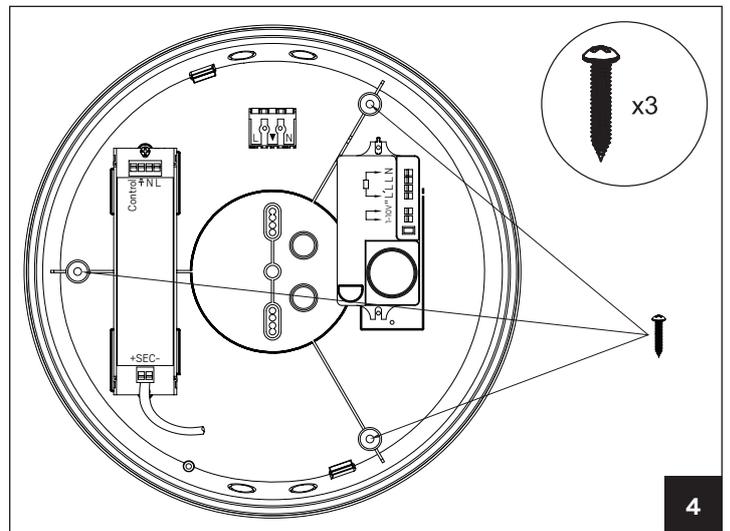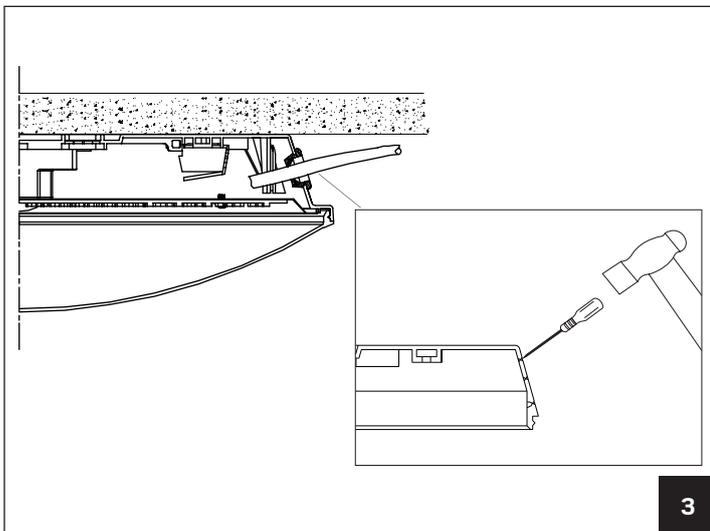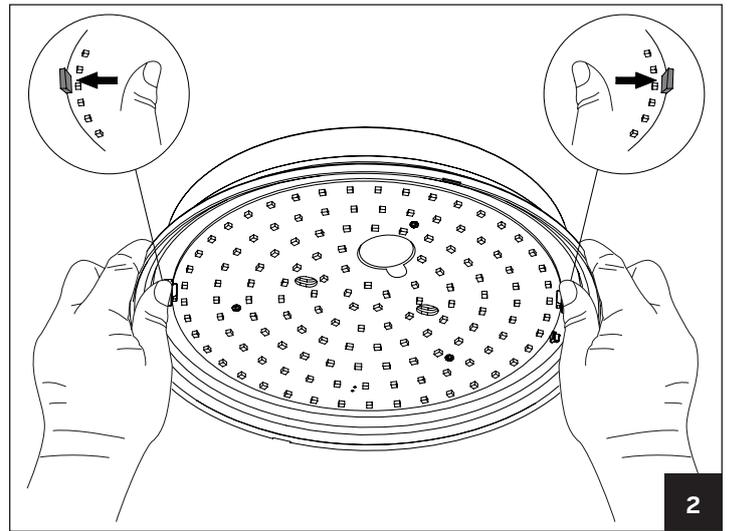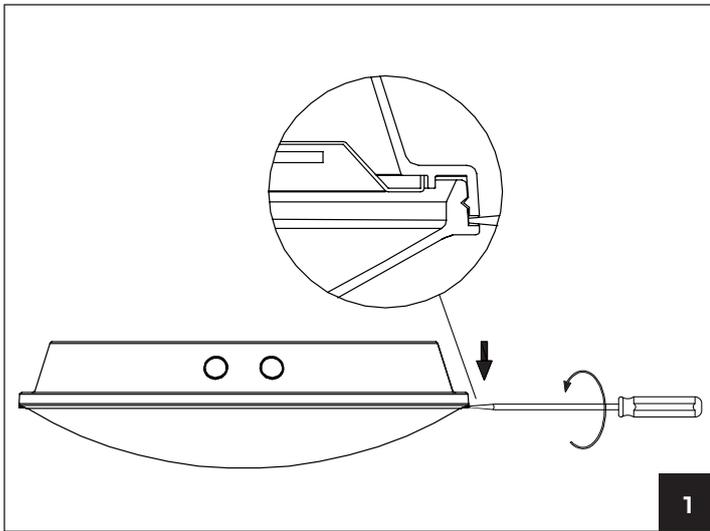



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asenna valaisin alla olevien piirustusten mukaisesti.

Infäld montering / Recess mounting / Upposennus:

