



MDR DALI 75/100 12/24 VDC

hidealite

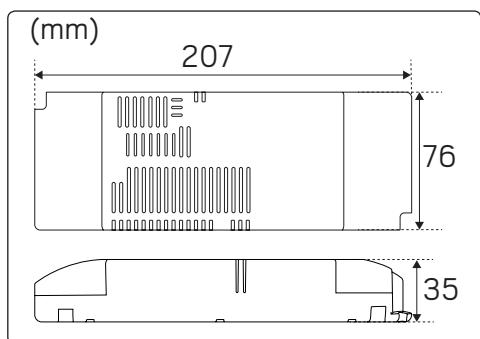

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	Effect
79 809 34	40 114 19	66 211 01	7392971127798	LED-Dimtrafo MDR DALI 12V 75W	6.25A 12V DC 75W
79 809 35	40 114 20	66 211 02	7392971127804	LED-Dimtrafo MDR DALI 24V 100W	4.58A 24V DC 100W

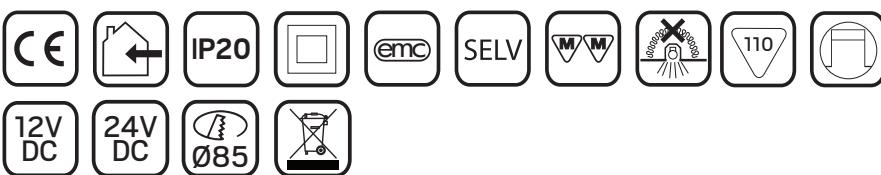


For explanation of symbols see www.hidealite.se

1	2	3	4	Mode
OFF	OFF	ON	X	DALI
ON	OFF	ON	X	Push
OFF	ON	ON	X	0..10V
ON	ON	ON	X	1..10V
OFF	OFF	OFF	X	Slave


! DIP-Switch setting only when switched off
DIP-Switch inställning enbart vid strömlöst läge


Teknisk data Technical data Tekniset tiedot Tekniske data	MDR DALI 75 12VDC	MDR DALI 100 24VDC
Spänning in Input voltage Tulojännite Spenning inn	220-240V	220-240V
Spänning ut Output voltage Lähtöjännite Spenning ut	12V	24V
Minimal effekt Minimum Load Minimiteho Minimal effekt	1W	1W
Maximal effekt Maximum Power Maksimiteho Maksimal effekt	75W	100W
Värmeskydd Temperature protection Lämpösuojia Varmebeskyttelse	Yes	Yes
Överbelastningsskydd Overload protection Ylikuormitusuoja Overbelastningsbeskyttelse	Yes	Yes
Kortslutningsskydd Short-circuit protection Oikosulkusuoja Kortslutningsbeskyttelse	Yes	Yes
ta Omgivningstemperatur Ambient temperature ta Ympäristön lämpötila ta ta omgivelsestemperatur	-10 - +40 C°	-10 - +40 C°
tc Case temperature (tc) Kotelen lämpötila tc tc C°	80 C°	80 C°
Anslutning primär Primary cable Ensikoapeli Primær tilkobling	2x0,5-2,5 ømm²	2x0,5-2,5 ømm²
Anslutning sekundär Secondary cable Toisikoapeli Sekundær tilkobling	4x0,5-2,5 ømm²	4x0,5-2,5 ømm²
Förbrukning viloläge Consumption - inactive Kulutus lepotilassa Forbruk hvilemodus	3W	3W

KOPPLINGSSCHEMA DALI | WIRING DIAGRAM DALI | KYTKENTÄKAAVIO DALI | KOBLINGSSKJEMA DALI

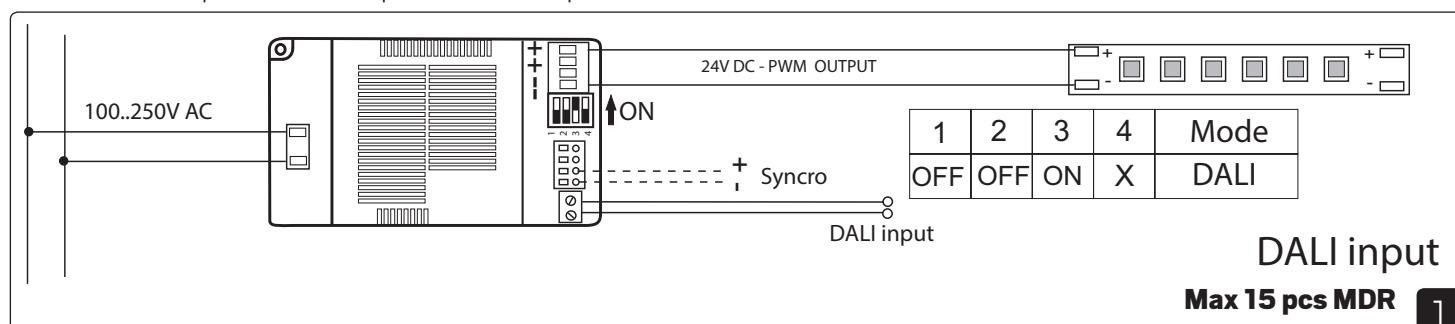

KOPPLINGSSCHEMA SYNKRONISERING (PUSH) | WIRING DIAGRAM SYNCHRONISATION (PUSH) | KYTKENTÄKAAVIO SYNKRONointi (PUSH) | KOBLINGSSKJEMA SYNKRONISERING (PUSH)

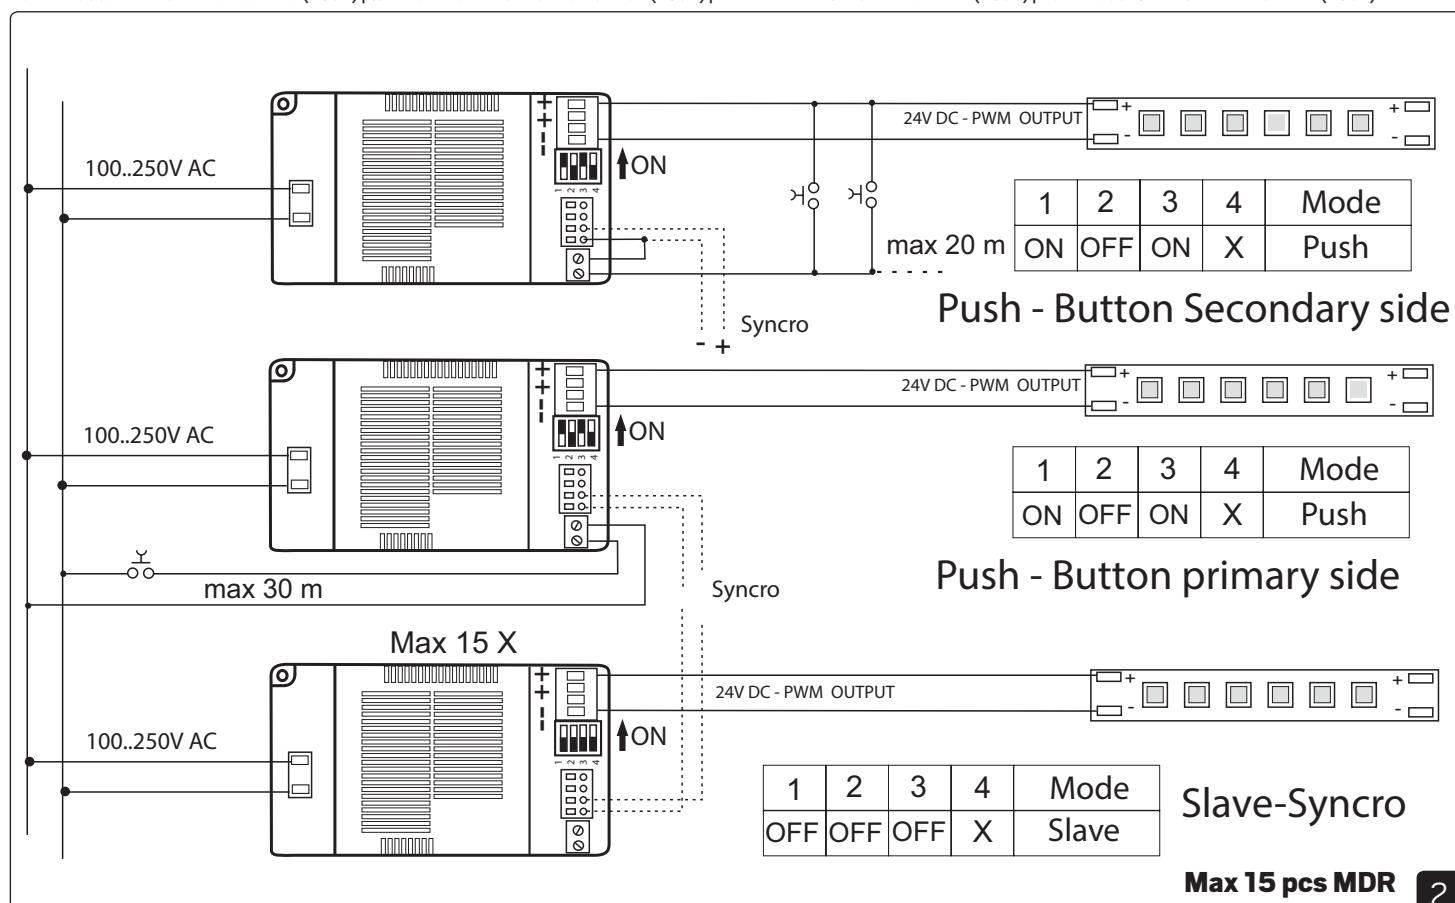

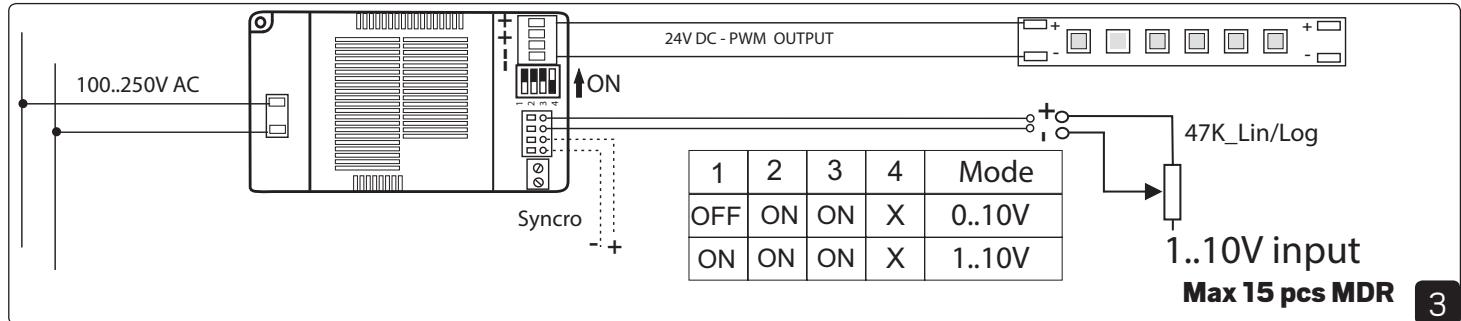

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivonetet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimien seuraavalle käyttäjälle. Kytkennät ohjaimeen saa tehdä ainostaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määrysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Alle tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

SV:

MDR DALI konstantspänningsskonverter

Installation ska ske med kabel av mångtrådig typ 0,5-2,5mm² (RK) till både LED/tryckknapp/Syncro/1-10V.
OBS! Använd inte FK eller EK.

Kontroller alltid polariteten vid anslutning av LED-modulerna, ansluts dioderna till fel polaritet kan dioderna slökna/skadas permanent.

- (+) Röd, Brun eller enligt märkning
 - (-) Blå, Svart eller enligt märkning
- LED-modulerna ska parallellkopplas.

Anslutning av LED-modulerna till konverter ska alltid ske spänningsslöst.
Bryt aldrig strömmen på sekundärsidan.

Konvertern är avsedd för inomhusbruk.

OBS! Dimensionera alltid utrymmet enligt ta-värdet (se tabell sid 1) vid placering av konverter i skyddskåpa/kapsling/inneslutning.

Vid spänningstillslag efter spänningsbortfall på primärsidan:

- DALI installerat (se bild 1): Konvertern tänds upp enligt DALI värdet.
- Push installerat (se bild 2): Konvertern tänds upp enligt Push värdet.
- 1-10V/470kΩ installerat (se bild 3): Konvertern tänds upp enligt 1-10V värdet.

Konvertern är av SELV typ och försedd med skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Om skyddet mot överhettning eller överbelastning löser ut kommer LED-modulerna normalt börja blinka.
Följ ledningslängder enligt rekommendationer för konstantspänning/lågvolt.

FI:

MDR DALI-vakiojännitemuunnin

Asennus lediin/painonappiin/Syncro/1-10V on tehtävä monisäikeisellä kaapelilla 0,5–2,5mm².

HUOM! Älä käytä FK tai EK.

Tarkista aina napaisuus LED-moduuleille liittäässä. Jos diodien napaisuus tulee väärin, ne voivat sammua/vahingoittua pysyvästi.

- (+) Punainen, ruskea tai merkinnän mukaan
 - (-) Sininen, musta tai merkinnän mukaan
- LED-moduulin on kytkettävä riinnän.

LED-moduulit on kytkettävä muuntimeen aina jännitteettömästi.
Älä koskaan katkaise virtaa toisiopuoleltä.

Muunnon on tarkoitettu sisäkäytöön.

HUOM! Mitoita tila aina ta-arvon mukaan (ks. taulukko 1), kun muunnon sijoitetaan suojakoteloon/kotelointiin.

Kun jännite kytketään ensiopuolelle sähkökatkon jälkeen:

- DALI asennettuna (ks. kuva 1): Muunnon sytty DALI-arvon mukaan.
- Push asennettuna (ks. kuva 2): Muunnon sytty Push-arvon mukaan.
- 1-10V/470kΩ asennettuna (ks. kuva 3): Muunnon sytty 1-10V-arvon mukaan.

Muunnon on SELV-typinen ja siinä on suojat oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan. Jos ylikuumenemis- tai ylikuormitussuoja laukeaa, LED-moduuli alkavat yleensä vilkkuu.
Noudata vakiojänniteelle/alhaiselle jännitteelle suositeltuja johdinpituuksia.

EN:

MDR DALI constant voltage converter

Installation must be performed using stranded cables, type 0.5-2.5 mm² (RK) to both the LED/pushbutton/Syncro/1-10V.

NOTE! Do not use FK or EK.

Always check the polarity when connecting the LED modules, if the diodes are connected to the wrong polarity the diodes can fail to light/be permanently damaged.

- (+) Red, Brown or as marked
- (-) Blue, Black or as marked

The LED modules must be connected in parallel.

Connection of the LED modules to the converter must always be performed in a deenergised state.
Never cut the power on the secondary side.

The converter is designed for indoor use.

NOTE! Always dimension the space according to the TA value (see table on page 1) when positioning the converter in protective cases/enclosures/encapsulations.

Switching on after a power failure on the primary side:

- DALI installed (see figure 1): The converter lights up according to the DALI value.
- Push installed (see figure 2): The converter lights up according to the Push value.
- 1-10V/470kΩ installed (see figure 3): The converter lights up according to the 1-10V value.

The converter is of the SELV type and is equipped with short circuit, overload, no-load and overheating protection. If the overheating or overloading protection triggers, the LED modules normally begin to flash. Follow the recommended cable lengths for constant voltage/low voltage.

NO:

MDR DALI konstantspenningskonverter

Installasjon skal skje med flertrådet kabel 0,5–2,5mm² (RK) til både LED/trykknap/Syncro/1-10V.

OBS! Ikke bruk FK eller EK.

Kontroller alltid polariteten ved tilkobling av LED-modulene. Kobles diodene til feil polaritet, kan de slukne/skades permanent.

- (+) Rød, brun eller i henhold til merking
 - (-) Blå, svart eller i henhold til merking
- LED-modulene skal parallellkobles.

Tilkobling av LED-modulene til konverter skal alltid skje når spenningen er koblet fra.
Bryt aldri strömmen på sekundärsidan.

Konvertern er beregnet på innendørs bruk.

OBS! Dimensjoner alltid plassen i henhold til TA-verdien (se tabell side 1) ved plassering av konverter i beskyttelseskasse/kapsling/innebygging.

Ved spenningsoppstart etter spenningsbortfall på primærsiden:

- DALI installert (se bilde 1): Konvertern starter opp i henhold til DALI-verdien.
- Push installert (se bilde 2): Konvertern starter opp i henhold til Push-verdien.
- 1-10V/470kΩ installert (se bilde 3): Konvertern starter opp i henhold til 1-10V-verdien.

Konvertern er av SELV-typen og er utstyrt med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og overopphetning. Hvis beskyttelsen mot overopphetning eller overbelastning løses ut, vil LED-modulene normalt begynne å blinke. Følg anbefalte ledningslängder for konstantspenning/lågvolt.